


「注入計画の策定に関する考え方」

- 当社は、供給区域において、翌日に導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値である注入計画を毎日策定します。
- その注入計画を、各ガス小売事業者から提出いただいた計画払出ガス量の比率で1時間ごとに按分して注入指示量を策定し、各ガス小売事業者へお知らせします。

注入計画の策定方法の具体的なイメージ

- 当社は、過去の気温・送出実績および翌日の天候・気温、導管の供給能力などを基に注入計画（右下図「注入計画と注入指示量」の赤線）を策定します。
- その注入計画を、複数のガス小売事業者が存在する場合、それらのガス小売事業者の計画払出ガス量（左下図の小売X 300m³/日、小売Y 200m³/日）の比率（小売A：小売B = 3：2）で按分して注入指示量を策定（右下図「注入計画と注入指示量」の青線が小売X、緑線が小売Y）し、各ガス小売事業者へお知らせします。なお、単一のガス小売事業者しか存在しない場合、注入計画を注入指示量として策定（右下図「注入計画と注入指示量」の赤線）します。

小売事業者の計画払出ガス量

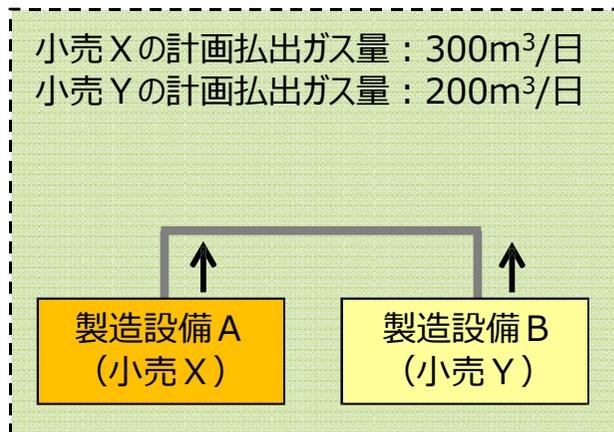

注入計画と注入指示量

